

220-35 | 2020

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

a. Bokodi

Polgármesteri Hivatal

létesítményére

Bokod 2020.01.23


Hatályos: 2020.01.23. napjában

Készítette:



Fehér József
tűzvédelmi megbízott

Jóváhagyta:





Tartalom

1. Általános rendelkezések
2. A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
 - 2.1. Helyi vezető
 - 2.2. Tűzvédelmi megbízott
 - 2.3. Tűzvédelmi megbízott munkáltatói jogkörét gyakorló vezető
 - 2.4. Munkavállalók
3. A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
 - 3.1. Építményekre, szabadterekre vonatkozó általános tűzvédelmi használati előírások
 - 3.2. Villamos berendezés
 - 3.3. Fűtés
 - 3.4. Szellőztetés
 - 3.5. Iroda
 - 3.6. Iráttár
 - 3.7. Közlekedő, folyosó
 - 3.8. Lépcső
 - 3.9. Kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiség
 - 3.10. Tűzoltó készülékek
 - 3.11. Menekülési jelek
4. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat - általánosságban
 - 4.1. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
 - 4.2. Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata
 - 4.3. Tűzoltó készülékek ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása
5. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolása
6. A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képzési követelmények
7. A munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatai
8. A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló a 30/2019.VII.26) BM Rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal területére ezen TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT kerül kiadásra.

Jelen tűzvédelmi szabályzat a kiadását követő napon lép hatályba, egyben hatályát veszíti az ebben a témakörben korábban kiadott tűzvédelmi szabályzat, valamint annak mellékletei.

Általános rendelkezések

A Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett gazdálkodó szervezet.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal létesítményére, a Polgármesteri Hivatal munkaviszonyban állókra, valamint egyéb jogcímen munkát végző más munkáltatóval munkaviszonyban lévő munkavállalókra, a Polgármesteri Hivatal létesítményének területén tartózkodó személyekre, továbbá a tevékenység hatókörében tartózkodókra.

A tűzvédelmi szabályzatban és mellékleteiben, valamint a tűzvédelmi jogszabályban foglaltakat a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkavállalója, a Polgármesteri Hivatal létesítményének területén egyéb jogcímen munkát végző személyek, szervezetek, valamint a Polgármesteri Hivatal területén tartózkodó személyek kötelesek betartani.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozó **tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel** rendelkező személy készíthet, módosíthat.

A tűzvédelmi szabályzatban nem szereplő esetekben a hatályos jogszabályokban, belső szabályzóknak foglaltakat kell betartani.

A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

• A jegyző

Gondoskodik a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodnia kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Gondoskodik arról, hogy a létesítményben mindig rendelkezésre álljanak a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban előírt tűzvédelmet szolgáló üzemképes berendezések, anyagok.

Gondoskodik a létesítmény területén lévő tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, felülvizsgálat tárgyát képező rendszer időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának végrehajtásáról, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Tűzvédelmet érintő ügyekben tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat.

Felelős a létesítmény tűzvédelmi helyzetéért.

Gondoskodik a tűzvédelmi oktatások megtartásáról.

Gondoskodik a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló

felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetővé tételéről, a gyakorlatban való közreműködésről.

Gondoskodik a tűzvédelmi ellenőrzés végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról.

Köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalók a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket, az építmények, helyiségek igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

Tűz esetén - a tűzoltóság megérkezéséig - irányítja a tűz oltását, meghatározza és koordinálja a tűzoltással kapcsolatos feladatokat a tűzoltók helyszínre érkezéséig.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, szemléken.

Tűzvédelmet érintő ügyekben tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységéhez szükséges engedélyt kiadja.

• **Tűzvédelmi megbízott**

Gondoskodik a közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemképes állapotban tartásáról, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról.

Gondoskodik a tevékenységi körrel kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeinek biztosításáról.

Felelős a munkavállalók és a szerződés alapján a létesítmény területén munkát végzők tűzvédelmi oktatásának megtartásáért.

Elkészíti a Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzatát és gondoskodik a szükséges aktualizálásokról.

Ellenőrzi a létesítmények tűzvédelmi tevékenységét, a vonatkozó jogszabályokban előírtakat, a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását.

Ellenőrzései során vizsgálja a megelőző tűzvédelmi tevékenységet, erről köteles tájékoztatni a munkáltatóját.

Részt vesz a Polgármesteri Hivatal létesítményét érintő tűzvédelmi kérdések tárgyalásán, használatba vételi eljárásokon, melyeken véleményezési joga van.

Szükség szerint kapcsolatot tart a területileg illetékes tűzvédelmi, katasztrófavédelmi hatóságokkal.

Szükség szerint közreműködik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek

meghatározásában.

- **Önkormányzati testület**

A tűzvédelmi jogszabályokban és a tűzvédelmi szabályzatban előírt tűzvédelmi tevékenységet a tűzvédelmi feladatokkal megbízotton keresztül irányítja és ellenőrzi.

Szükség szerint beszámoltatja a tűzvédelmi megbízottat a Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi helyzetéről és tűzvédelmi megbízotti munkájáról.

- **Munkavállalók**

Köteles betartani a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatban, technológiai előírásokban, munkaköri leírásában meghatározottakat.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőriznie kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetnie, az általa meg nem szüntethető hiányosságot a helyi szervezeti vezető felé jeleznie kell.

A létesítmény területén keletkező tüzet haladéktalanul köteles bejelenteni a 105 segélyhívó számon.

II. A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályok

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat elvégzését a Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi megbízott alkalmazásával biztosítja.

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásának közvetlen felügyeletét a Polgármesteri Hivatal vezetője végzi.

Létesítményi tűzoltóság nem működik a Polgármesteri Hivatal létesítményeinek területén.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. Ennek biztosítása érdekében a tűzvédelmi megbízottat a változást megelőzően legalább 30 nappal értesíteni kell.

A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

- **Építményekre, szabadterekre vonatkozó általános tűzvédelmi használati előírások**

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A tevékenységeket csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

A létesítmény területén kizárólag olyan gép és berendezés helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni az Polgármesteri Hivatal területén az erre kijelölt helyen szabad. Azt táblával jelezni kell.

Az épület bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, a dohányzás tilalmát.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

- **Villamos berendezés**

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

- **Fűtés**

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer, egyedi fűtés (pl. hőszugárzó) használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

- **Szellőztetés**

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

- **Iroda**

A helyiségben kizárólag az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tartható.

Az iroda kiürítésre számításba vett ajtóit nem szabad bezárni addig, amíg ott személy tartózkodik.

Az irodában tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak betartásával szabad.

Az irodában kizárólag olyan fűtőberendezés használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, robbanást. A kiegészítő fűtőként használatos hőszugárzókat úgy kell elhelyezni, hogy a környezetében lévő bútorok, egyéb tárgyak felmelegítésével se keletkezzen tűzveszély. A helyiség elhagyásakor a készüléket ki kell kapcsolni.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection and provide powerful analytical capabilities.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data collection and analysis. It identifies common pitfalls and offers strategies to overcome them, such as ensuring data quality and security.

5. The fifth part of the document provides a detailed overview of the data collection and analysis process. It includes a step-by-step guide to help organizations implement these practices effectively.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data privacy and security. It outlines best practices for protecting sensitive information and complying with relevant regulations.

7. The seventh part of the document concludes by summarizing the key points and emphasizing the ongoing nature of data collection and analysis.

8. The eighth part of the document provides a list of resources and references for further reading and research on data collection and analysis.

9. The ninth part of the document includes a glossary of key terms and definitions used throughout the document.

10. The tenth part of the document provides a list of contact information for the authors and the organization.

11. The eleventh part of the document includes a list of acknowledgments and a list of contributors.

12. The twelfth part of the document provides a list of appendices and a list of figures.

Az irodában kizárólag sérülésmentes elektromos készülékek, csatlakozók használhatók. Meghibásodás esetén az érintett készüléket áramtalanítani kell.

Az irodában használt villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni (vagy készenléti üzemmódba kell kapcsolni), használaton kívül helyezés esetén az elektromos hálózatról le kell választani.

- **Iratok tárolása**

Az irattár kiürítésre számításba vett ajtóit nem szabad bezárni addig, amíg ott személy tartózkodik.

A helyiségben kizárólag az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tartható.

Az irattárban tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak betartásával szabad.

Kizárólag sérülésmentes elektromos készülékek, csatlakozók használhatók. Meghibásodás esetén az érintett készüléket áramtalanítani kell.

A helyiségben használt villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni (vagy készenléti üzemmódba kell kapcsolni), használaton kívül helyezés esetén az elektromos hálózatról le kell választani.

A helyiségben kizárólag olyan fűtőberendezés használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, robbanást. A kiegészítő fűtésként használatos hőszugárzókat úgy kell elhelyezni, hogy a környezetében lévő bútorok, iratok felmelegítésével se keletkezzék tűzveszély. A helyiség elhagyásakor a készüléket ki kell kapcsolni.

- **Közlekedő, folyosó**

A folyosón anyagokat, eszközöket, bútorokat, egyéb tárgyakat még átmenetileg sem szabad tárolni.

A folyosón robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el a biztonsági jelek kivételével. A tűzvédelmi megbízott jóváhagyásával installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak elhelyezhetők, ha azok az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le, és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem csökkentik.

A folyosó nem szűkíthető le.

A folyosó ajtóit lezárni nem szabad mindaddig, amíg a folyosóra nyíló helyiségek valamelyikében személy tartózkodik.

A folyosón tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak betartásával szabad.

Kizárólag sérülésmentes elektromos készülékek, csatlakozók használhatók. Meghibásodás esetén az érintett készüléket áramtalanítani kell.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell elektromos hálózatról le kell választani.

- **Lépcső**

A lépcsőn robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el a biztonsági jelek kivételével. A tűzvédelmi megbízott jóváhagyásával installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak elhelyezhetők, ha azok az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le, és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem csökkentik.

A lépcső ajtaját mindaddig tilos bezárni, amíg az épületben személy tartózkodik.

A lépcsők nem szűkíthetők le.

A lépcsőn anyagokat, eszközöket, egyéb tárgyakat még átmenetileg sem szabad tárolni.

A lépcsőn tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak betartásával szabad.

A hő- és füstelvezetést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad nyitását folyamatosan biztosítani kell, a nyílásokat, valamint a nyitást biztosító szerkezetet, berendezést eltorlaszolni tilos.

- **Kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiség**

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető (kémény, füstcső...), valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A kazánkészülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A szellőztetésre szolgáló nyílásokat tilos eltorlaszolni.

A kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.

A helyiségben kizárólag az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tartható.

A helyiségben tilos a dohányzás, az erre vonatkozó tilalmat biztonsági jellel jelölni kell.

Amennyiben önműködő csukószerkezettel ellátott ajtó van elhelyezve a kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségen, az ajtót csukva kell tartani.

A helyiség ajtaját nem szabad bezárni addig, amíg ott személy tartózkodik.

Üzemzavar, valamint a kazánberendezés meghibásodása esetén a készüléket áramtalanítani kell, a tüzelőanyag utánpótlását meg kell akadályozni a gázcsap elzárásával. A javítást kizárólag szakképzett, az adott berendezés javítására jogosultsággal rendelkező személy végezheti.

A helyiségben csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségben használt villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni (vagy készenléti üzemmódba kell kapcsolni). Ez az előírás nem vonatkozik magára a kazánberendezésre.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

A kazánberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségben tűzveszélyes tevékenységet kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó szabályok betartásával szabad végezni.

• **Tűzoltó készülékek**

Tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, az alábbiak szerint:

- az hivatal közlekedő szakaszán legalább 1 db 34A 144B (vagy azzal egyenértékű) oltásteljesítményű porral oltó,
- az irattárban legalább 1 db 34A 144B (vagy azzal egyenértékű) oltásteljesítményű porral oltó,
- a kazánházban legalább 1 db 34A 144 B (vagy azzal egyenértékű) oltásteljesítményű porraloltó,

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt

felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékeket tűzvédelmi kívülről vagy belülről megvilágított, esetleg utánvilágító kivitelű tűzvédelmi jellel kell megjelölni.

A jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat - általánosságban

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzést, időszakos felülvizsgálatot, karbantartást a meghatározott műszaki megoldások vonatkozásában, az ott meghatározott időközönként kell elvégezni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

A létesítmény vezetője az üzemeltetői ellenőrzés során feltárt hibák közül súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősíti a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- sértetlen állapotáról,
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- működtető eszközeinek, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről

Az időszakos felülvizsgálatokat és karbantartásokat kizárólag arra jogosult személy

végezheti.

A létesítmény vezetőjének a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető

- a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
 - felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
 - azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
 - a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
- **Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata**

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

- váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
- a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
- szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

Legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszüntetési, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

• **Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata**

A villámvédelmi felülvizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az építmény villámvédelme megfelel-e a villámvédelemre vonatkozó, a létesítésekor vagy a felülvizsgálat megkezdésekor hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak.

A villámvédelmi felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban megjelölt határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlően igazolni kell.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2. It then outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The document also describes the process of identifying and measuring key performance indicators (KPIs) that are used to track the success of the business.

4. Finally, it discusses the importance of regularly reviewing and updating the data and analysis to ensure that the business is always operating at its best.

5. The document concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in all business operations, and the importance of using data to make informed decisions.

6. It also highlights the role of technology in data collection and analysis, and the importance of ensuring that all data is secure and protected.

7. The document provides a comprehensive overview of the data analysis process, from data collection to interpretation and reporting.

8. It also includes a detailed discussion of the various statistical methods and techniques used in data analysis, and how they can be applied to different types of data.

9. The document also describes the process of identifying and measuring key performance indicators (KPIs) that are used to track the success of the business.

10. Finally, it discusses the importance of regularly reviewing and updating the data and analysis to ensure that the business is always operating at its best.

11. The document concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in all business operations, and the importance of using data to make informed decisions.

12. It also highlights the role of technology in data collection and analysis, and the importance of ensuring that all data is secure and protected.

13. The document provides a comprehensive overview of the data analysis process, from data collection to interpretation and reporting.

14. It also includes a detailed discussion of the various statistical methods and techniques used in data analysis, and how they can be applied to different types of data.

15. The document also describes the process of identifying and measuring key performance indicators (KPIs) that are used to track the success of the business.

16. Finally, it discusses the importance of regularly reviewing and updating the data and analysis to ensure that the business is always operating at its best.

A villámvédelem felülvizsgálatát arra jogosultsággal rendelkező személy végezheti el.

- Legalább 6 évenként a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatát el kell végezni
-
- **Tűzoltó készülékek ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása**

A üzemben tartó rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- az előírt készenléti helyen van-e,
- rögzítése biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e,
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzését és karbantartását a melléklet szerinti tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

Hiányosság esetén a létesítmény vezetője gondoskodik annak megszüntetéséről.

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. A tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolása

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár (pl. hegesztés).

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the text focuses on the role of the management team in setting clear goals and objectives. It highlights that effective communication and collaboration are essential for the successful implementation of these goals.

3. The third part of the text addresses the need for regular monitoring and evaluation of progress. It suggests that this process should be ongoing and involve all relevant stakeholders to ensure that the organization remains on track.

4. The fourth part of the text discusses the importance of flexibility and adaptability in the face of changing circumstances. It notes that the organization should be prepared to adjust its strategies and plans as needed.

5. The fifth part of the text emphasizes the role of leadership in inspiring and motivating the team. It suggests that leaders should provide clear direction and support, while also encouraging innovation and initiative.

6. The sixth part of the text discusses the importance of maintaining a positive and productive work environment. It highlights that this can be achieved through effective communication, recognition, and support for the team members.

7. The seventh part of the text addresses the need for continuous learning and development. It suggests that the organization should invest in training and development programs to ensure that its workforce remains up-to-date and skilled.

8. The eighth part of the text discusses the importance of maintaining strong relationships with external stakeholders. It notes that this can be achieved through regular communication and collaboration with partners, suppliers, and customers.

9. The ninth part of the text emphasizes the role of the organization in contributing to the wider community. It suggests that this can be achieved through social responsibility initiatives and philanthropic activities.

10. The tenth part of the text discusses the importance of maintaining a strong financial position. It highlights that this can be achieved through careful budgeting, cost control, and revenue management.

11. The eleventh part of the text addresses the need for regular communication and reporting. It suggests that this should be done in a clear and concise manner, providing all relevant stakeholders with the information they need to make informed decisions.

12. The twelfth part of the text discusses the importance of maintaining a strong reputation. It notes that this can be achieved through consistent and ethical behavior, as well as effective communication and public relations efforts.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység nem végezhető a létesítmény területén.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározását a tűzvédelmi segítő készíti elő, a létesítmény vezetője hagyja jóvá. Szükség szerint ki kell kérni a tűzvédelmi megbízott véleményét.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy tűzvédelmi segítőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében a hozott munkafeltételt a jegyzőnek felül kell vizsgálnia, és a helyi sajátosságoknak megfelelően egyeztetés után további tűzvédelmi előírásokat köteles tenni, ha azok nem elégségesek.

A jogszabályban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak, munkakörök szerinti tevékenységek: nincs tűzvédelmi szakvizsgálóra kötelezett munkavállaló.

Tűzvédelmi Szakvizsgálással kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a tűzveszélyes tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit minden esetben írásban kell meghatározni, az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerint.

Az írásbeli feltételek meghatározására, előzetes egyeztetésre jogosult munkakörök, beosztások:

- a létesítmény vezetője
- szükség szerint a tűzvédelmi megbízott közreműködését kell kérni.

A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

Tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, ügyfelek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerjék.

A tűzvédelmi megbízottnak legalább középszintű tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

(szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállaló nincs.

A munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatai

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni

- a 105 - 112 segélyhívó telefonszámon, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak,
- a tűz által érintett területen tartózkodók részére.

A tüzeset a 105 - 112 segélyhívó telefonszámon történő bejelentésének tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helyét, címét
- emberélet van-e veszélyben
- mi ég, mi van veszélyeztetve
- a bejelentő nevét, a bejelentésre használt távbeszélő hívószámát

A saját erőből sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni a fenti segélyhívó telefonszámokon.

A tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközt rendelkezésre kell bocsátani, szükség esetén járművel segítséget nyújtani.

A tűzoltásban, a műszaki mentésben a személyek - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.


A tűz oltásának és a műszaki mentésnek a felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet.

A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályai

Létesítményi tűzoltóság nem működik a Polgármesteri Hivatal létesítményeinek területén.

Bokod 2020.01.23


FEHÉR JÓZSEF W.
TŰZVEDELMI SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ZRT
Asz. 48860462-1/31/AVÉDELŐ
2840 Órrospályás J. u. 1.
TŰZVEDELMI SZAKKÉPZŐ
Ny.sz.: 5639770 Asztalos J. u. 1.
Tel.: 06 30/227-1551

Tűzvédelmi szakmai képesítést igazoló dokumentum adatai:

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt Bizonyítvány száma: CXB C 850565

.Esztergom-Kertváros 2018.01.31

TŰZRIADÓTERV

1. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt az illetékes Tűzoltóparancsnokságnak haladéktalanul jelenteni az alábbi címen vagy telefonszámon:

Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Telefon: 105 vagy (34) 310-555

Ügyfélszolgálati e-mail cím: komarom.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

2. A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:
 - a tüzeset (káreset) pontos helyét, címét,
 - milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, mi ég,
 - emberélet van-e veszélyben,
 - a jelentést tevő nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát,
 - továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.
3. A tüzeset észlelését köteles hangos kiáltással jelezni, továbbá tájékoztatni kell az intézmény területén tartózkodókat a veszélyről.
4. A tüzet észlelő köteles az intézmény vezetőjét, helyetteseit és a tűzvédelmi vezetőt mielőbb értesíteni a lehetőség szerinti legrészletesebb információk megadásával.
5. A riasztást követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, amíg a Tűzoltóság meg nem érkezik.
6. Munkaidőn kívüli esetben a tüzet észlelő személy haladéktalanul köteles értesíteni az alábbi személyeket, akik kötelesek az intézménybe mielőbb bemenni:
 - I. Csonka László polgármester
Lakcím: 2855 Bokod, Jókai Mór u. 2. Tel: 20/9868828
 - II. Zsigmond Anikó jegyző
Lakcím: 8060 Mór, Kiserdő utca 47. Tel: 20/4480699
 - III. Fehér József (tűzvédelmi vezető)
Lakcím: 2840 Oroszlány, Asztalos J. u. 2. Tel: 30/2271551
7. A fenti értesítési sorrend a hivatalba való lehető leggyorsabb beérkezést is szolgálja annak érdekében, hogy minél előbb vezető irányíthassa a mentést.
8. Ezt követően haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, amennyiben annak kiterjedése olyan mértékű, hogy van reális esély annak lokalizálására emberi élet vagy testi épség veszélyeztetése nélkül.
9. Az intézmény kiürítését az intézményvezető vagy helyettese rendeli el.
10. A kiürítés a Tűzriadó Tervben meghatározott - a lehető legrövidebb - útvonalon történik.
11. Nyugodt, de határozott hangon kell a helyszín elhagyására felszólítani mindenkit, megjelölve számukra a menekülési útvonalat és a tartózkodásra szolgáló helyet, ahol megvárhatják az esemény befejezését.
12. Az épületben tartózkodókat olyan helyen kell elhelyezni, hogy testi épségük ne legyen veszélyben és a kiérkező tűzoltó egységeket ne akadályozzák a tűz oltásában.
13. Irodában, teremben, étteremben, stb. felejtett értékek, tárgyak, anyagi javak nem lehetnek az indokai annak, hogy a veszélyeztetett területre polgári személyek visszamenjenek a Tűzoltóság helyszínre érkező egységei parancsnokának engedélye nélkül.

14. A tűzvédelmi vezető (vagy más dolgozó) köteles az érintett épületrész áramtalanítását elvégezni és a gázeltérő csapját lezárni a robbanásveszély elkerülése érdekében. Szükség esetén a fő áramtalanítót le kell kapcsolni és a gázfogyasztó főeltérő csapját le kell zárni.

15. A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatok:

- a tűzvédelmi szabályzat és a mellékletét képező tűzriadó terv előkészítése a kiérkező tűzoltóegység részére,
- a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (a parkoló, akadályoztatott járművek tulajdonosainak értesítése),
- a tűzoltóegységet várni kell a főbejárati kapunál és követni a tűzoltás vezető minden utasítását.

16. 18 év alatti személy a tűz oltásában nem vehet részt. Ha veszélyt észlel, köteles a közelében lévő felnőtt személyt értesíteni.

17. Az intézményben tartózkodó alkalmazottak kötelesek a tűz oltásában, a rend fenntartásában, a menekítésben, a kármentésben részt venni. Az elsősegélynyújtásban szakképzett dolgozók kötelesek az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig.

18. A tűzvédelmi vezető feladata a rend fenntartása, a tűzoltás irányítása addig, amíg a Tűzoltóság egységei a helyszínre nem érkeznek.

19. A tűzoltók megérkezését követően valamennyi alkalmazott köteles a tűzoltás vezetőjének összes utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni.

20. A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évenként köteles a tűzvédelmi vezető gyakoroltatni, és eredményét írásban rögzíteni.


21. A gyakorlás célja, hogy az épület legtávolabbi pontjából is 3-4 percen belül biztonságos helyre lehessen eljutni. A gyakorlat időpontjáról a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot az illetékes tűzoltó parancsnokságot - legalább a gyakorlatot megelőző 30 nappal - értesíteni kell.

(A Tűzriadó terv részét kell, hogy képezze az intézmény szintenkénti alaprajza, melyen az alábbiakat kell bejelölni:

- a menekülési útvonalat,
- az oltóvízcsapot,
- a tűzcsapot,
- a tűzoltó készülékek helyét,
- a gázeltérőt,
- a fő áramtalanítót,
- a tűzjelzőt.)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

MENEKÜLÉSI TERV

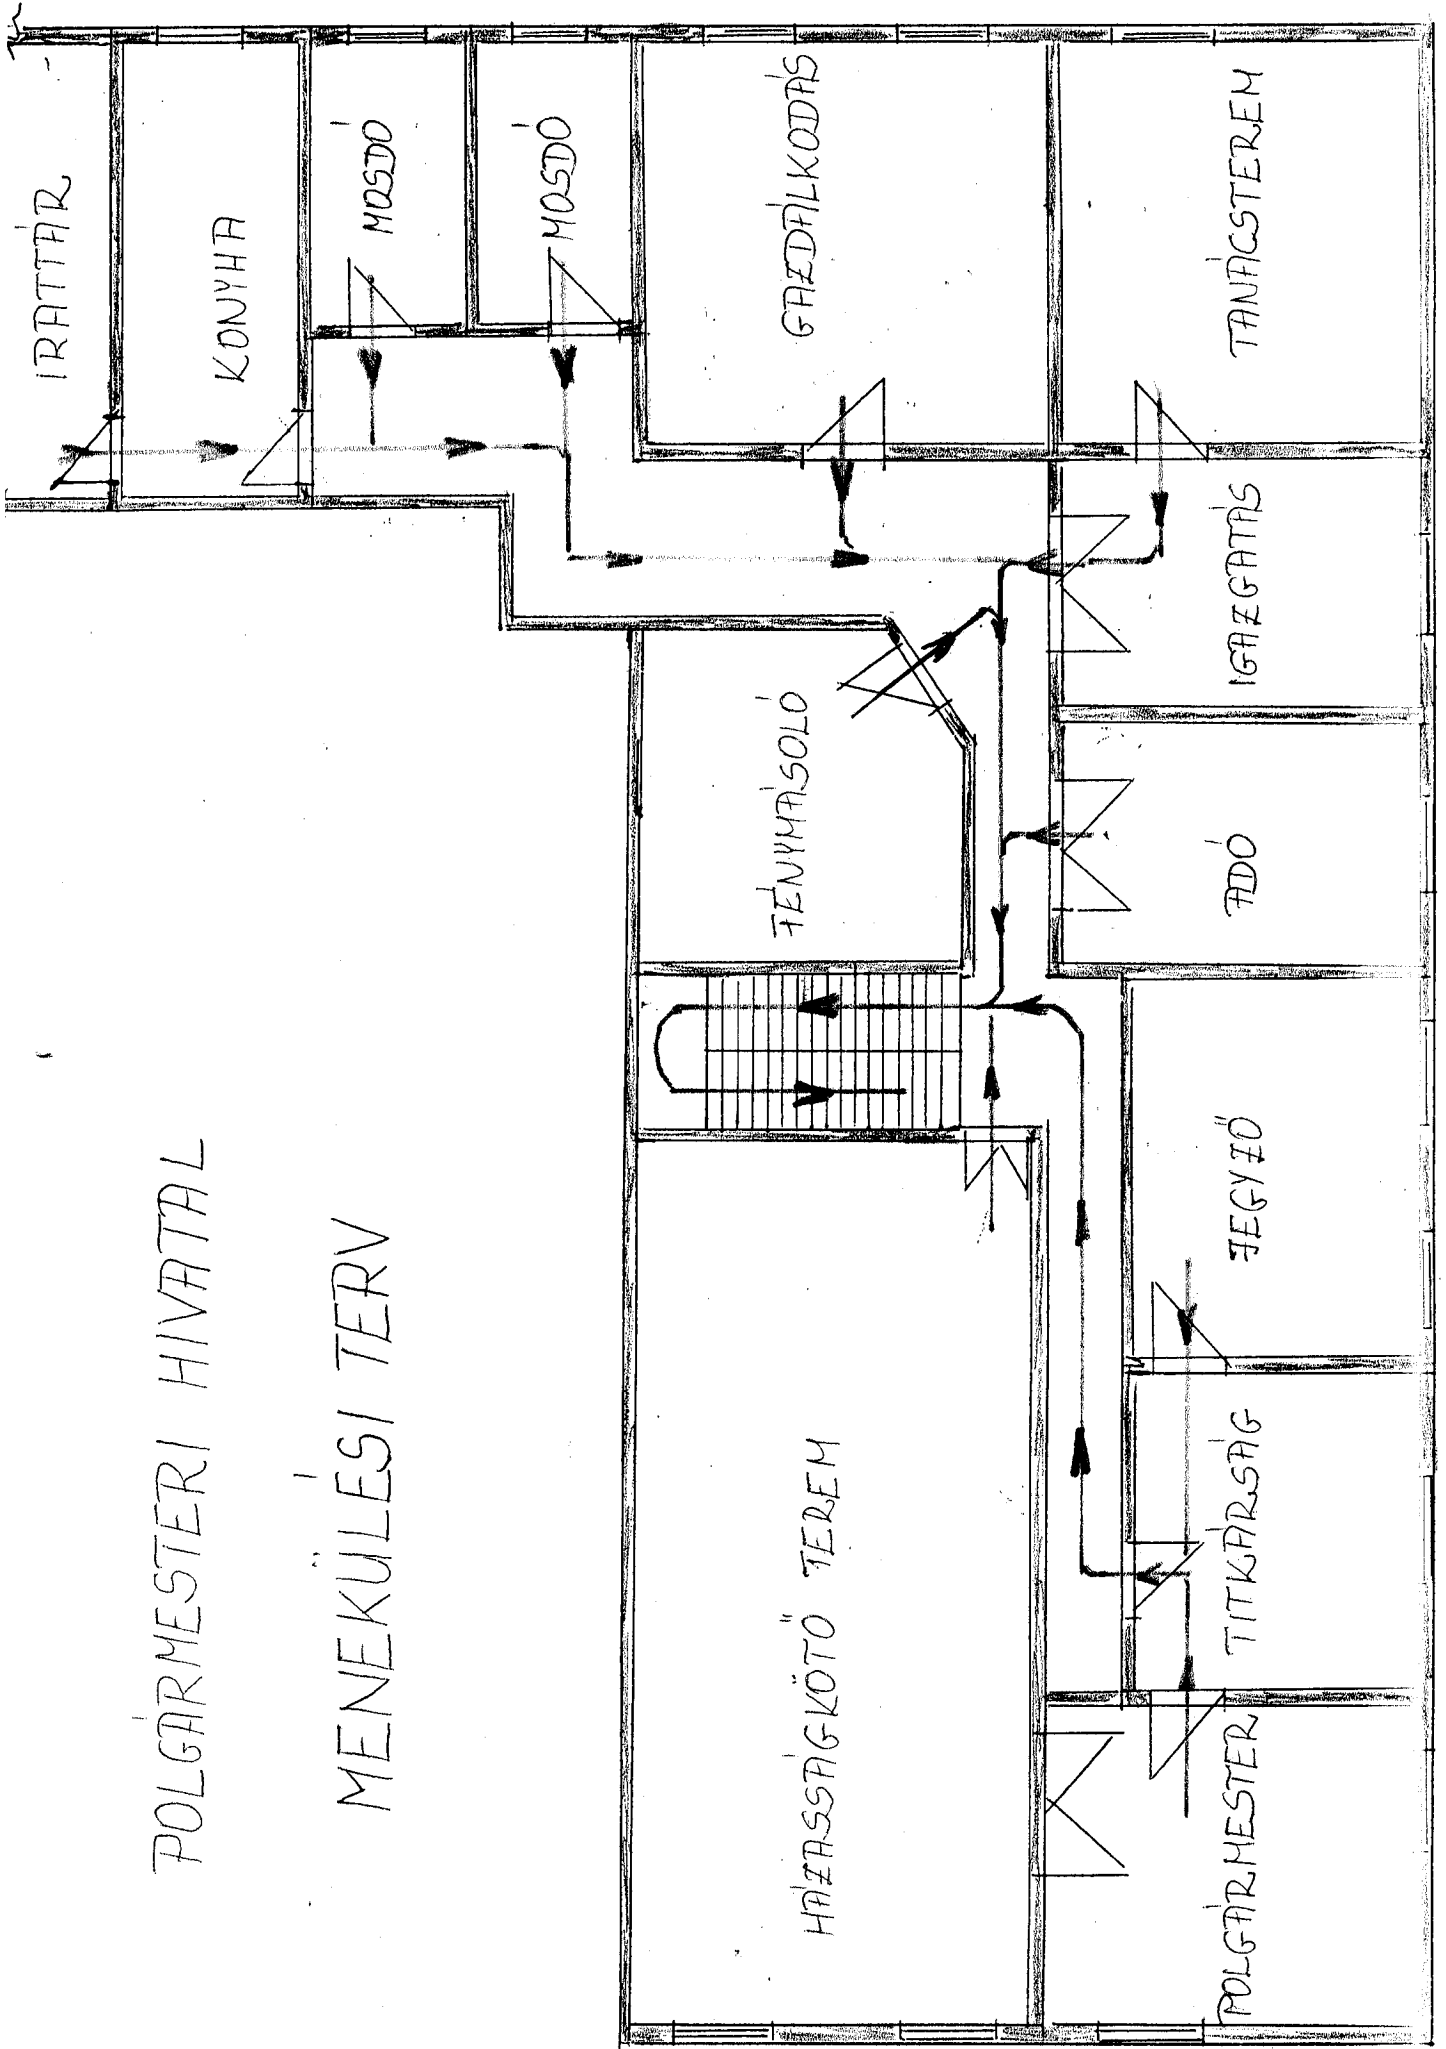

Nyilvántartás a tűzoltó készülékekről

Száma:

27/18/1993.

Elhelyezési helye:

József u. / emelet /

43A 233B C

Rendezvényterem

27A 183BC

Műv. ház előter

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása

Alétesítményének területén történő
tűzveszéllyel járó munka feltételeit az alábbiak szerint határozom meg:

Tevékenység megnevezése:

.....

Tevékenység pontos helye:

.....

.....

Tevékenység ideje:

.....

Tevékenységet végző neve:

.....

tűzvédelmi szakvizsga száma:

.....

Felügyeletet ellátó neve:

.....

- Hegesztést, nyílt lánggal járó egyéb munkát csak megfelelő képesítéssel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és vizsgázott személy végezhet.
- A munkavégzéshez kizárólag kifogástalan állapotban lévő berendezés, munkaeszköz használható.
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos minden olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- További tűzvédelmi előírások:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az alkalomszerű tűzvédelmi tevékenység helyszínén minimálisan

..... db oltásteljesítményű tűzoltókészüléket,

..... m³ homokot, db szórólapátot,

..... liter vizet edényzetben,

.....
kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes tevékenységi engedélyt a helyi sajátosságokra vonatkozóan az alábbiak szerint egészítem ki:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A tűzveszélyes munkavégzés teljes idejére felügyeletet kell biztosítaniuk az alábbi személyeknek:

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka befejezését követően a munkát végző köteles a helyszínt átvizsgálni, tüzre utaló jelenséget megszüntetni.

A tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért felelősséget vállalok.

Kelt: 20..... év hó nap

.....
engedélyező

.....
tevékenységet végző

.....
felügyeletet biztosító

.....
felügyeletet biztosító

TŰZRIADÓTERV

1. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt az illetékes Tűzoltóparancsnokságnak haladéktalanul jelenteni az alábbi címen vagy telefonszámon:

Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Telefon: 105 vagy (34) 310-555

Ügyfélszolgálati e-mail cím: komarom.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

2. A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:
 - a tüzeset (káreset) pontos helyét, címét,
 - milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, mi ég,
 - emberélet van-e veszélyben,
 - a jelentést tevő nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát,
 - továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.
3. A tüzeset észlelését köteles hangos kiáltással jelezni, továbbá tájékoztatni kell az intézmény területén tartózkodókat a veszélyről.
4. A tüzet észlelő köteles az intézmény vezetőjét, helyetteseit és a tűzvédelmi vezetőt mielőbb értesíteni a lehetőség szerinti legrészletesebb információk megadásával.
5. A riasztást követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, amíg a Tűzoltóság meg nem érkezik.
6. Munkaidőn kívüli esetben a tüzet észlelő személy haladéktalanul köteles értesíteni az alábbi személyeket, akik kötelesek az intézménybe mielőbb bemenni:
 - I. Csonka László polgármester
Lakcím: 2855 Bokod, Jókai Mór u. 2. Tel: 20/9868828
 - II. Zsigmond Anikó jegyző
Lakcím: 8060 Mór, Kiserdő utca 47. Tel: 20/4480699
 - III. Fehér József (tűzvédelmi vezető)
Lakcím: 2840 Oroszlány, Asztalos J. u. 2. Tel: 30/2271551
7. A fenti értesítési sorrend a hivatalba való lehető leggyorsabb beérkezést is szolgálja annak érdekében, hogy minél előbb vezető irányíthassa a mentést.
8. Ezt követően haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, amennyiben annak kiterjedése olyan mértékű, hogy van reális esély annak lokalizálására emberi élet vagy testi épség veszélyeztetése nélkül.
9. Az intézmény kiürítését az intézményvezető vagy helyettese rendeli el.
10. A kiürítés a Tűzriadó Tervben meghatározott - a lehető legrövidebb - útvonalon történik.
11. Nyugodt, de határozott hangon kell a helyszín elhagyására felszólítani mindenkit, megjelölve számukra a menekülési útvonalat és a tartózkodásra szolgáló helyet, ahol megvárhatják az esemény befejezését.
12. Az épületben tartózkodókat olyan helyen kell elhelyezni, hogy testi épségük ne legyen veszélyben és a kiérkező tűzoltó egységeket ne akadályozzák a tűz oltásában.
13. Irodában, teremben, étteremben, stb. felejtett értékek, tárgyak, anyagi javak nem lehetnek az indokai annak, hogy a veszélyeztetett területre polgári személyek visszamenjenek a Tűzoltóság helyszínre érkező egységei parancsnokának engedélye nélkül.

14. A tűzvédelmi vezető (vagy más dolgozó) köteles az érintett épületrész áramtalanítását elvégezni és a gázelzáró csapját lezárni a robbanásveszély elkerülése érdekében. Szükség esetén a fő áramtalanítót le kell kapcsolni és a gázfogadó főelzáró csapját le kell zárni.

15. A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatokat:

- a tűzvédelmi szabályzat és a mellékletét képező tűzriadó terv előkészítése a kiérkező tűzoltóegység részére,
- a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (a parkoló, akadályoztató járművek tulajdonosainak értesítése),
- a tűzoltóegységet várni kell a főbejárati kapunál és követni a tűzoltás vezető minden utasítását.

16. 18 év alatti személy a tűz oltásában nem vehet részt. Ha veszélyt észlel, köteles a közelében lévő felnőtt személyt értesíteni.

17. Az intézményben tartózkodó alkalmazottak kötelesek a tűz oltásában, a rend fenntartásában, a menekítésben, a kármentésben részt venni. Az elsősegélynyújtásban szakképzett dolgozók kötelesek az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig.

18. A tűzvédelmi vezető feladata a rend fenntartása, a tűzoltás irányítása addig, amíg a Tűzoltóság egységei a helyszínre nem érkeznek.

19. A tűzoltók megérkezését követően valamennyi alkalmazott köteles a tűzoltás vezetőjének összes utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni.

20. A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évenként köteles a tűzvédelmi vezető gyakoroltatni, és eredményét írásban rögzíteni.

21. A gyakorlás célja, hogy az épület legtávolabbi pontjából is 3-4 percen belül biztonságos helyre lehessen eljutni. A gyakorlat időpontjáról a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot az illetékes tűzoltó parancsnokságot- legalább a gyakorlatot megelőző 30 nappal - értesíteni kell.

(A Tűzriadó terv részét kell, hogy képezze az intézmény szintenkénti alaprajza, melyen az alábbiakat kell bejelölni:

- a menekülési útvonalat,
- az oltóvízcsapot,
- a tűzcsapot,
- a tűzoltó készülékek helyét,
- a gázelzárót,
- a fő áramtalanítót,
- a tűzjelzőt.)

